


修改记录 REVISIONS				
版本 REV	标记 MARK	事项 DESCRIPTION	日期 DATE	核准 APPROVED
V1.0				

HCR2-24M 机柜安装示意图

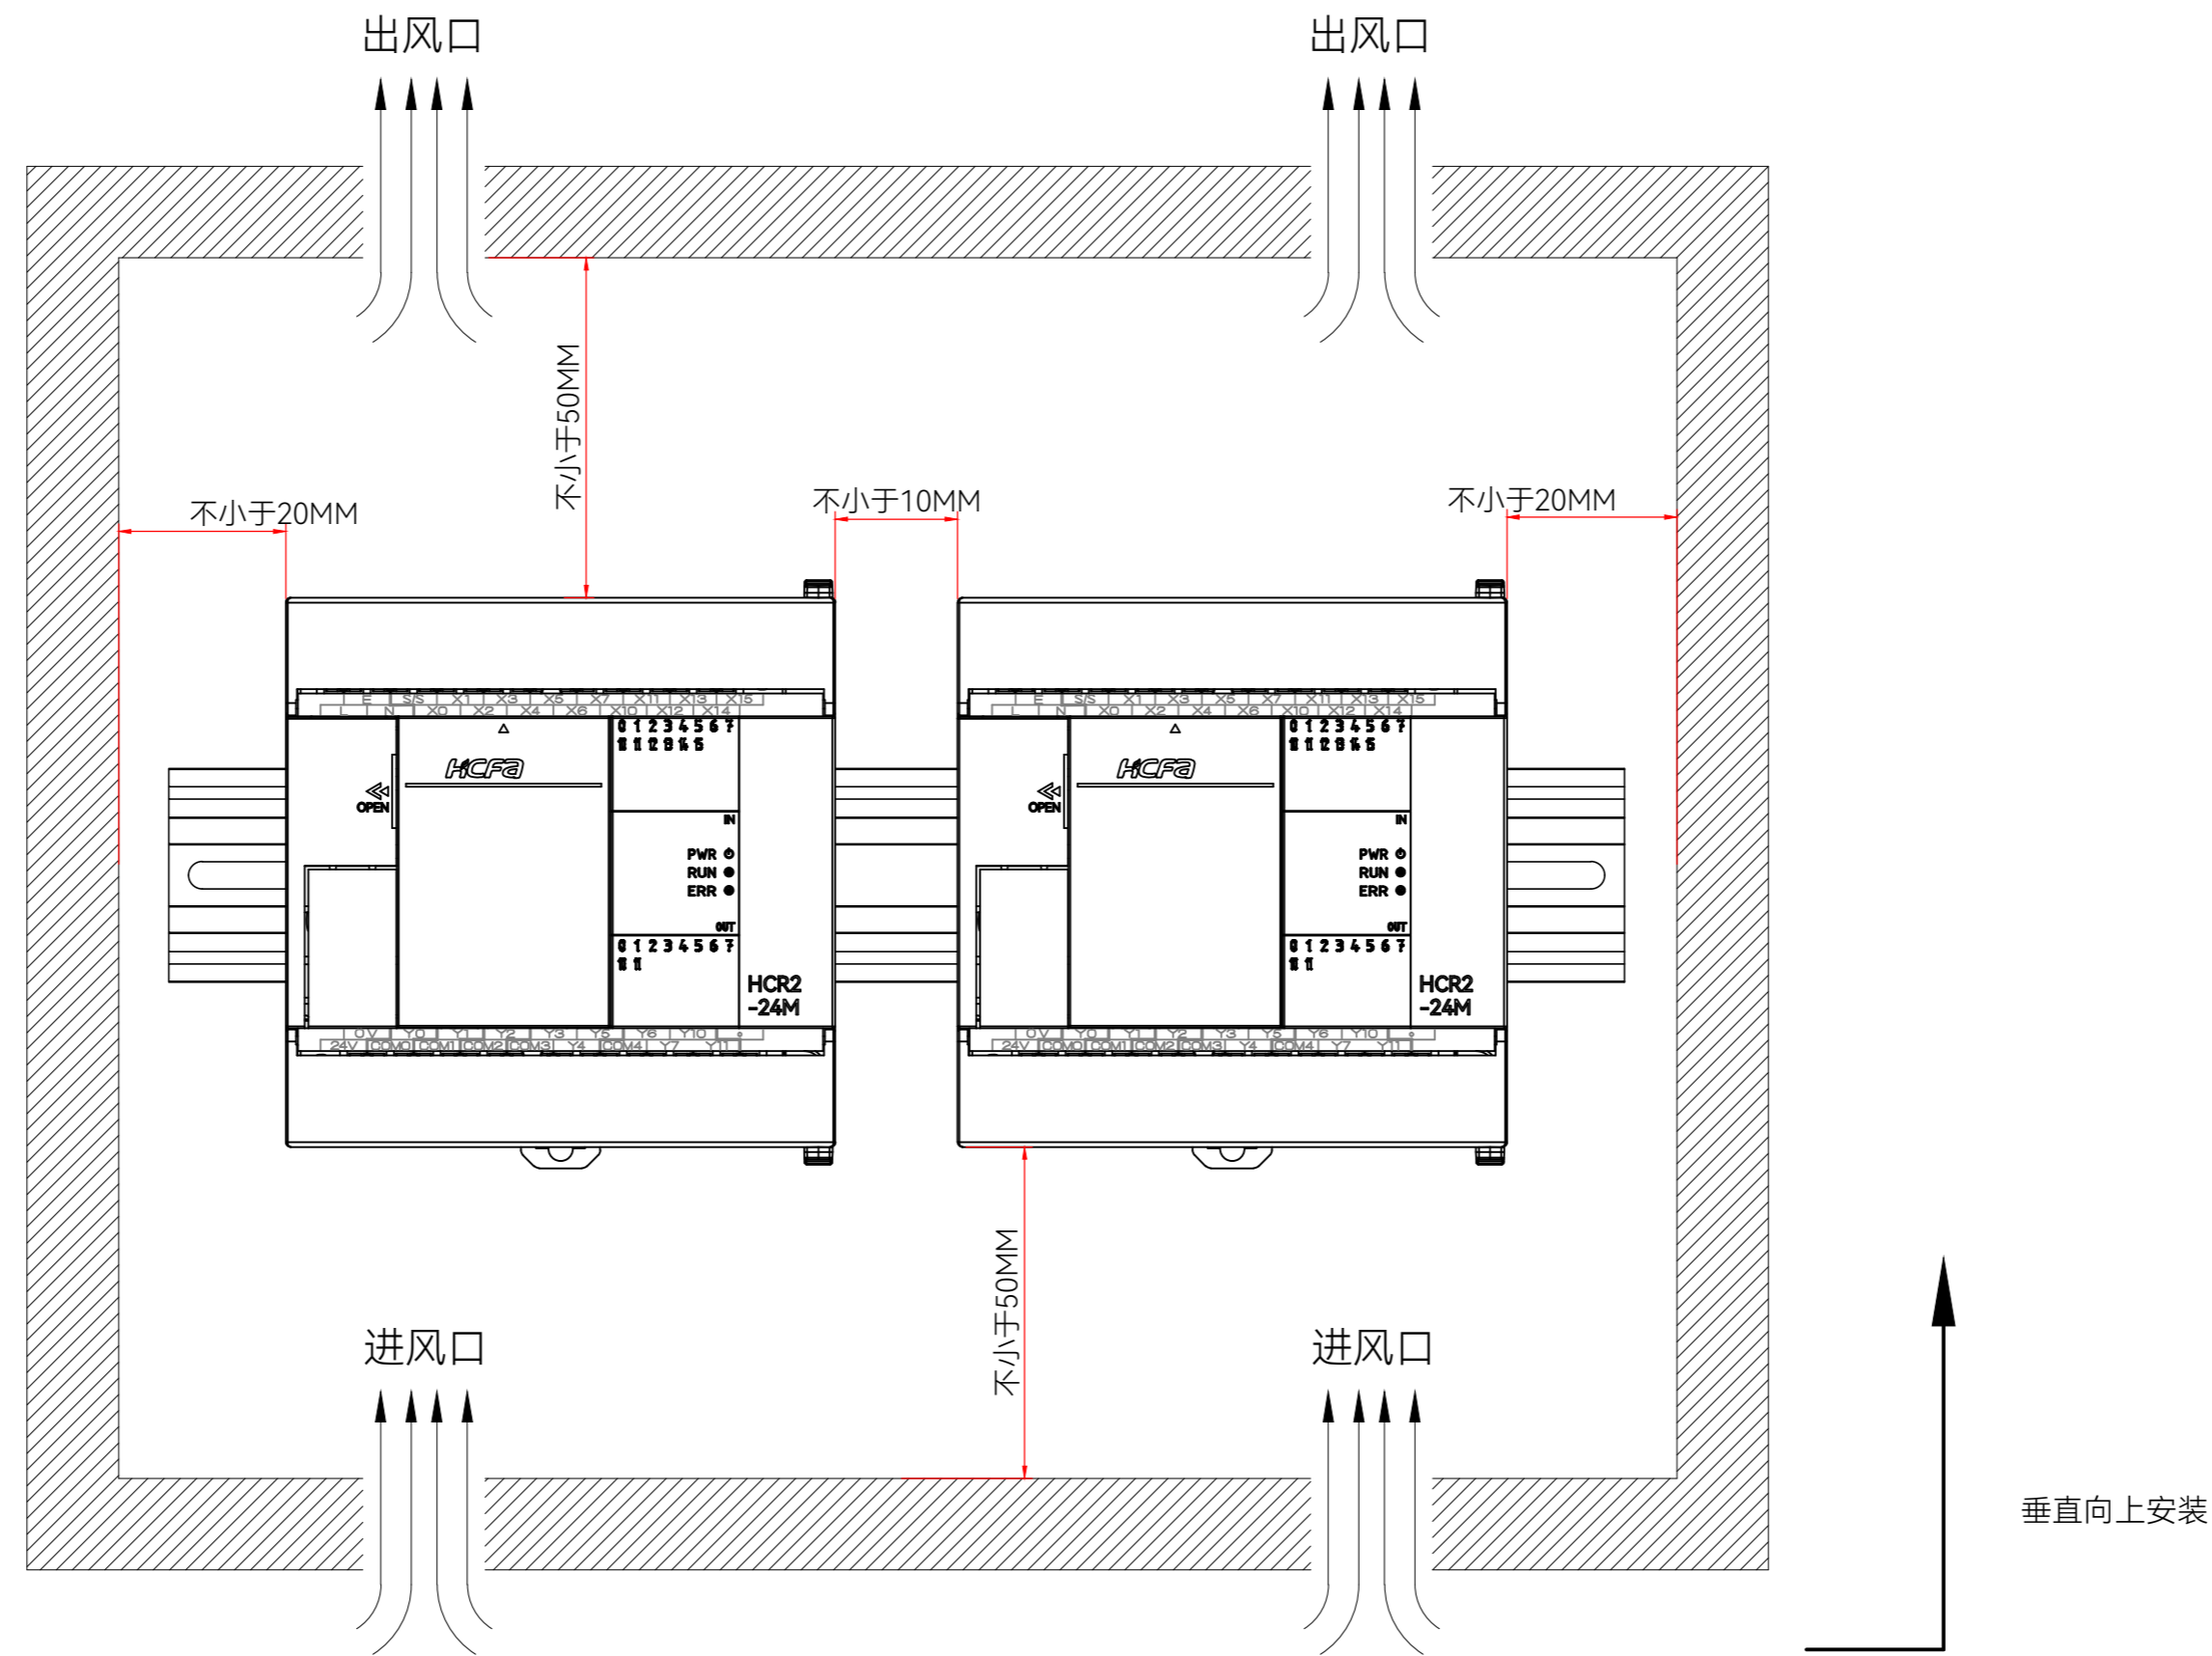

安装注意事项:

- 1、(方法) 请保证安装方向与墙壁垂直。使用自然对流或风扇对PLC控制单元进行冷却。通过卡扣将控制器牢固的安装在35MM国标导轨上。
- 2、(冷却) 为保证能通过自然对流或风扇进行冷却, 请参照上图, 在PLC控制器的周围留有足够的空间, 为了不使PLC控制器的环境温度出现局部过高, 需使电柜内的温度保持均匀。
- 3、(并排安装) 并排安装时, 横向两侧建议各留10MM以上间距(假若安装空间受限, 可选择不留间距)。

零件材料 RAW MATERIAL	NO. 无	比例 SCALE	1:1	日期 DATE	2021/11/11	零件名称 PART NAME	HCR2-24M_机柜安装示意图
体积 VOL	0 cm ³	单位 UNIT	mm	页码 SHEET	1/1	零件图号 PART CODE	
设计 DESIGNED BY	吴东东	画图 DRAWN BY	吴东东	检查 CHECKED BY	夏鑫岩	核准 APPROVED BY	夏鑫岩
未注尺寸公差按照国标执行 GB/T 1804-2000-m		浙江禾川科技股份有限公司 ZHEJIANG HECHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD.		禾川图纸, 非禾川授权不得转让, 流转和借作他用!			